


Passeio Padrão 2 - Caminhe Legal - SM


Piso Bloco Intertravado de Concreto

Padrão de piso intertravado de concreto - Tipo 08
para o seguinte bairro:
- Pinheiro Machado

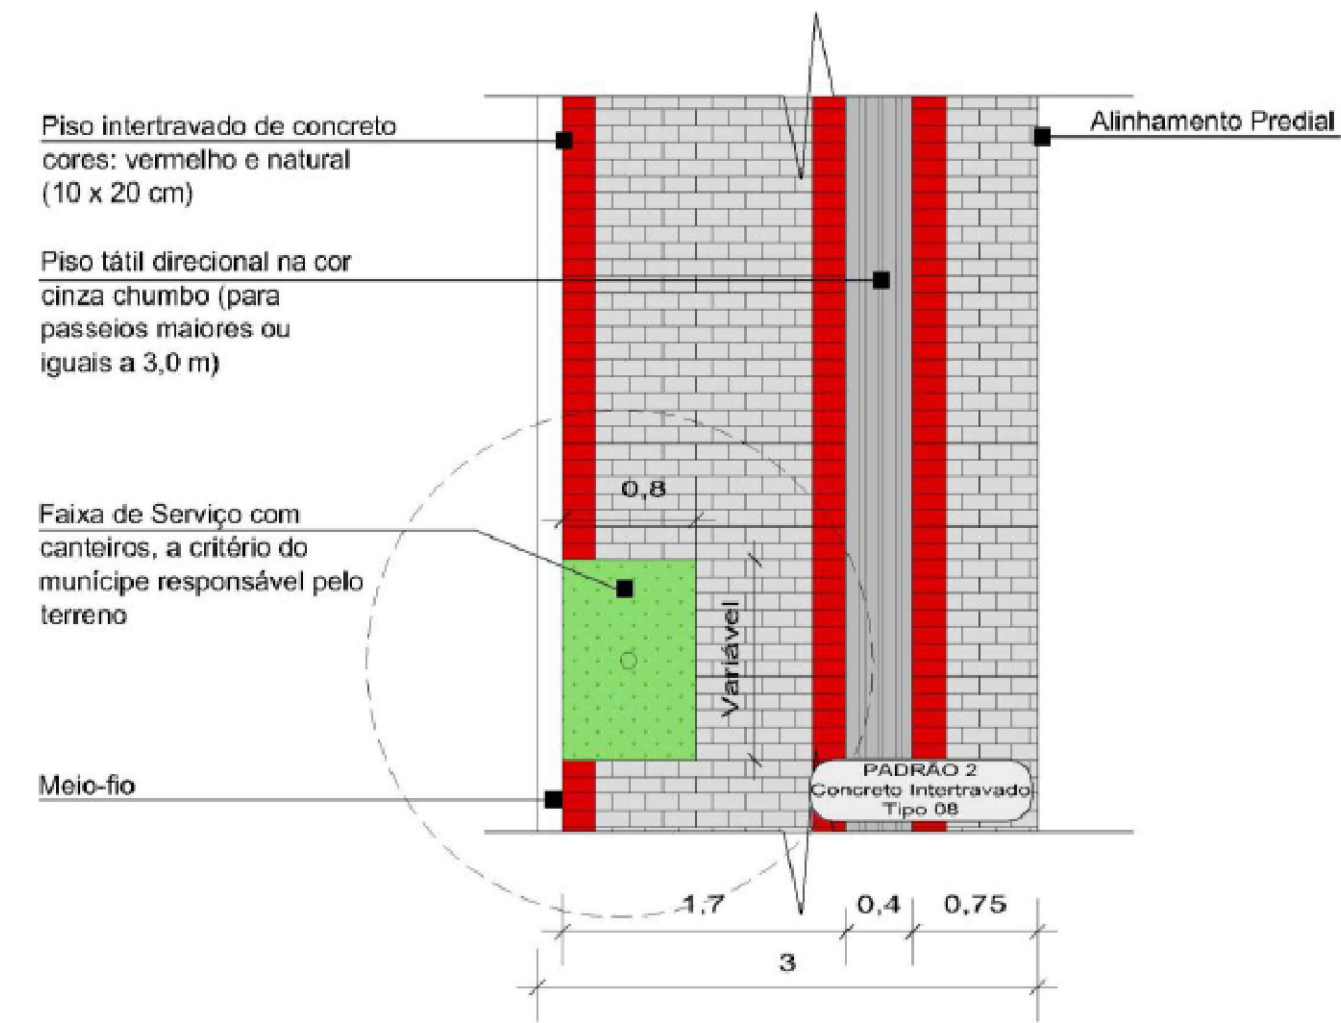

Seção Tipo

Passeio em Bloco Intertravado de Concreto

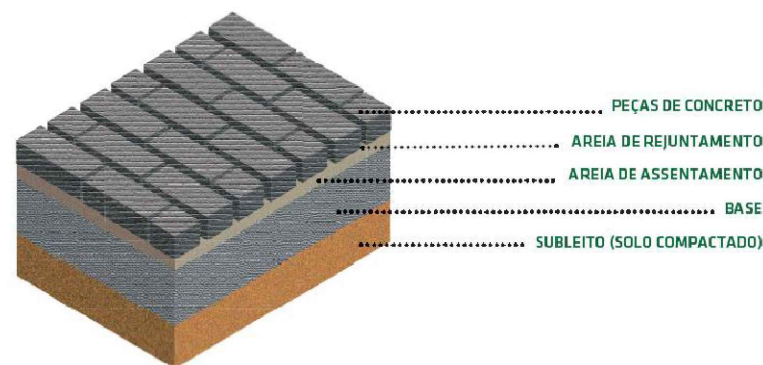

ESPECIFICAÇÃO
Resistência à compressão:
fck > igual a 35 MPa.
Espessura da peça para
tráfego de pedestres - 6 cm.



- **SUBLEITO:** Constituído de solo natural ou proveniente de empréstimo (troca de solo). Deve ser compactado em camadas de 20 cm, dependendo das condições locais.
- **BASE** Constituída de material granular (**brita corrida nº 2 ou brita graduada**) com espessura mínima de 10 cm. A camada deve ser compactada após a finalização do subleito.
- **CAMADA DE ASSENTAMENTO:** Camada composta por material granular (**areia média, limpa e seca, com espessura uniforme e constante entre 3 e 4 cm**), com distribuição granulométrica definida, que tem a função de acomodar as peças de concreto, proporcionando correto nivelamento do pavimento e permitindo variações na espessura das peças de concreto.
- **CAMADA DE REVESTIMENTO:** Camada composta pelas peças de concreto e material de rejuntamento, e que recebe diretamente a ação de rolamento dos veículos, tráfego de pedestres ou suporte de cargas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMISP
PREFEITO MUNICIPAL JORGE CLADISTONE POZZOBOM
SECRETÁRIO SMISP WAGNER OLIVEIRA DA ROSA

Obra: DRENAGEM / PAVIMENTAÇÃO / SINALIZAÇÃO - Rua Fernando de Noronha
Prancha: PLANTA DETALHAMENTO CAMINHE LEGAL
Local: Entre a Rua João Lino Preto e a Rua Rio Grande do Norte

RESP. TÉCNICO:
Engº Civil Filipe Fernandes de Lima
CREA/RS 234625 / Matrícula PMSM 18672

PROPRIETÁRIO:
Wagner Oliveira da Rosa
Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos

PRANCHA:
06

ESCALA:
SEM ESCALA

DATA:
Março / 2024